


СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
города Ульяновска

« » 2013 г.
С.С. Панчин

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера
Ульяновского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

« » 2013 г.
А.П. Вихарев

График температур сетевой воды на выводах УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2 в отопительный период 2013-2014гг.

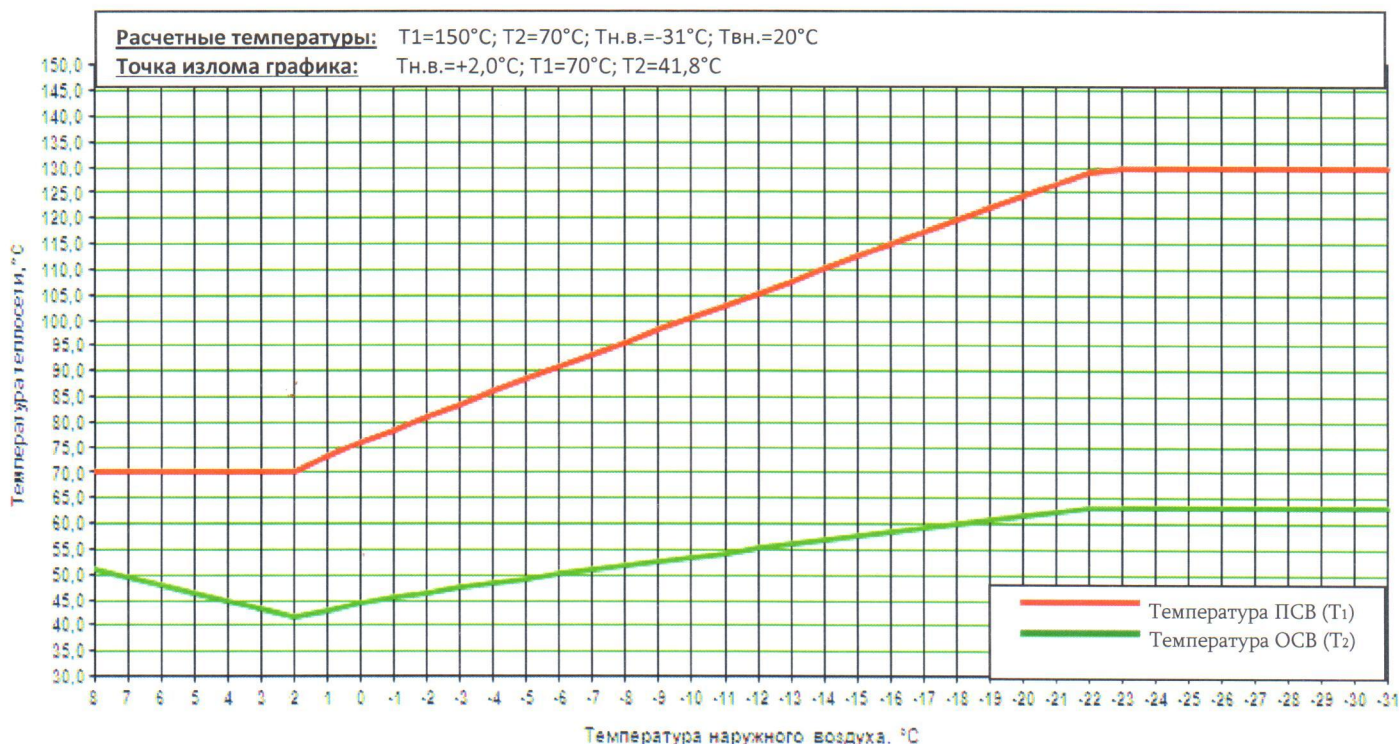

Примечание:

- Отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанций согласно ПТЭ (п.4.11.1) должны быть не более:
 - по температуре прямой сетевой воды $\pm 3\%$;
 - по среднесуточной температуре обратной сетевой воды $+3\%$.
- При превышении температуры обратной сетевой воды (T_2) против указанной в графике, Ульяновский филиал ОАО "Волжская ТГК" согласно ПТЭ (п. 4.11.1) вправе снизить температуру прямой сетевой воды для восстановления установленного значения T_2 .

Главный инженер «ТУ по теплоснабжению в г.Ульяновск»
Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК»

Зам. главного инженера по эксплуатации
Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК»

Е.А. Мишин

В.Н. Захаров

Таблица
температур воды в тепловых сетях на выводах
УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2 на отопительный сезон 2013-2014 гг.

| Тем-ра нар.возд. | T1, °C | T2, °C | Тем-ра нар.возд. | T1, °C | T2, °C |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| +8 | 70,0 | 51,2 | -12 | 105,4 | 55,2 |
| +7 | 70,0 | 49,6 | -13 | 107,8 | 56,0 |
| +6 | 70,0 | 48,0 | -14 | 110,2 | 56,9 |
| +5 | 70,0 | 46,5 | -15 | 112,6 | 57,7 |
| +4 | 70,0 | 44,9 | -16 | 114,9 | 58,4 |
| +3 | 70,0 | 43,3 | -17 | 117,3 | 59,3 |
| +2 | 70,0 | 41,8 | -18 | 119,7 | 60,1 |
| +1 | 73,5 | 43,0 | -19 | 122,0 | 60,8 |
| 0 | 76,0 | 44,6 | -20 | 124,4 | 61,7 |
| -1 | 78,5 | 45,6 | -21 | 126,8 | 62,5 |
| -2 | 81,0 | 46,5 | -22 | 129,1 | 63,0 |
| -3 | 83,5 | 47,4 | -23 | 130,0 | 63,2 |
| -4 | 86,0 | 48,4 | -24 | 130,0 | 63,2 |
| -5 | 88,4 | 49,2 | -25 | 130,0 | 63,2 |
| -6 | 90,9 | 50,1 | -26 | 130,0 | 63,2 |
| -7 | 93,3 | 50,9 | -27 | 130,0 | 63,2 |
| -8 | 95,7 | 51,8 | -28 | 130,0 | 63,2 |
| -9 | 98,2 | 52,7 | -29 | 130,0 | 63,2 |
| -10 | 100,6 | 53,5 | -30 | 130,0 | 63,2 |
| -11 | 103,0 | 54,4 | -31 | 130,0 | 63,2 |

Примечание:

Отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанций согласно ПТЭ (п.4.11.1) должны быть не более:

- по температуре прямой сетевой воды $\pm 3\%$;
- по среднесуточной температуре обратной сетевой воды $+3\%$.

Начальник ПТО
 «ТУ по теплоснабжению в г.Ульяновск»
 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК»



Н.В. Дегтярев